


Entspricht der Norm NIN 2020 T7.04 mit Steckdosen gem. SN 441011

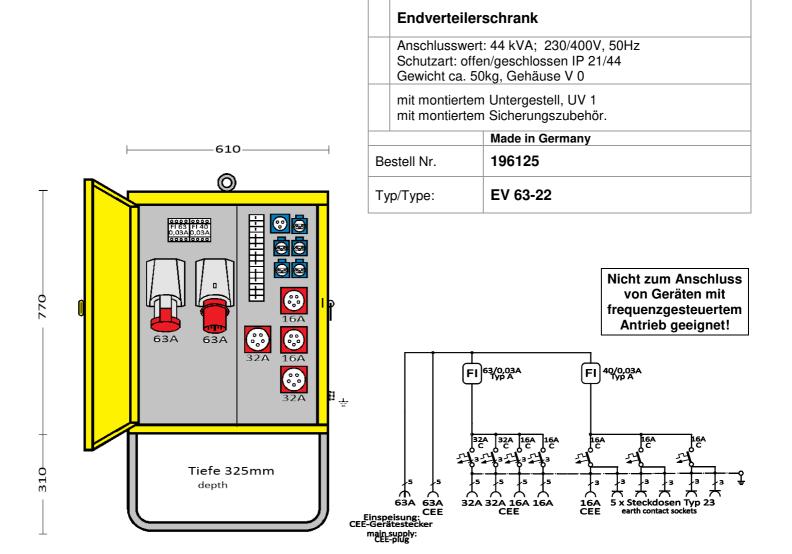

RUBAG - Endverteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 1021, bestückt mit:

- 1 CEKON Gerätestecker 5-pol. 63 A
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 63 A (ohne Absicherung zum Weiterschleifen)
- 1 FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N}$ = 0,03 A, Typ A
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C Kennl.
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C Kennl.,
- 1 FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A, $I_{\Delta N}$ = 0,03 A, Typ A
- 1 CEKON Steckdose 3-pol. 16 A und
- 5 Steckdosen Typ 23/IP55, 230V über 3 LS C 16A, 1pol.